Координатна с-ма: БГС 2005
Височинна с-ма: Балтийска

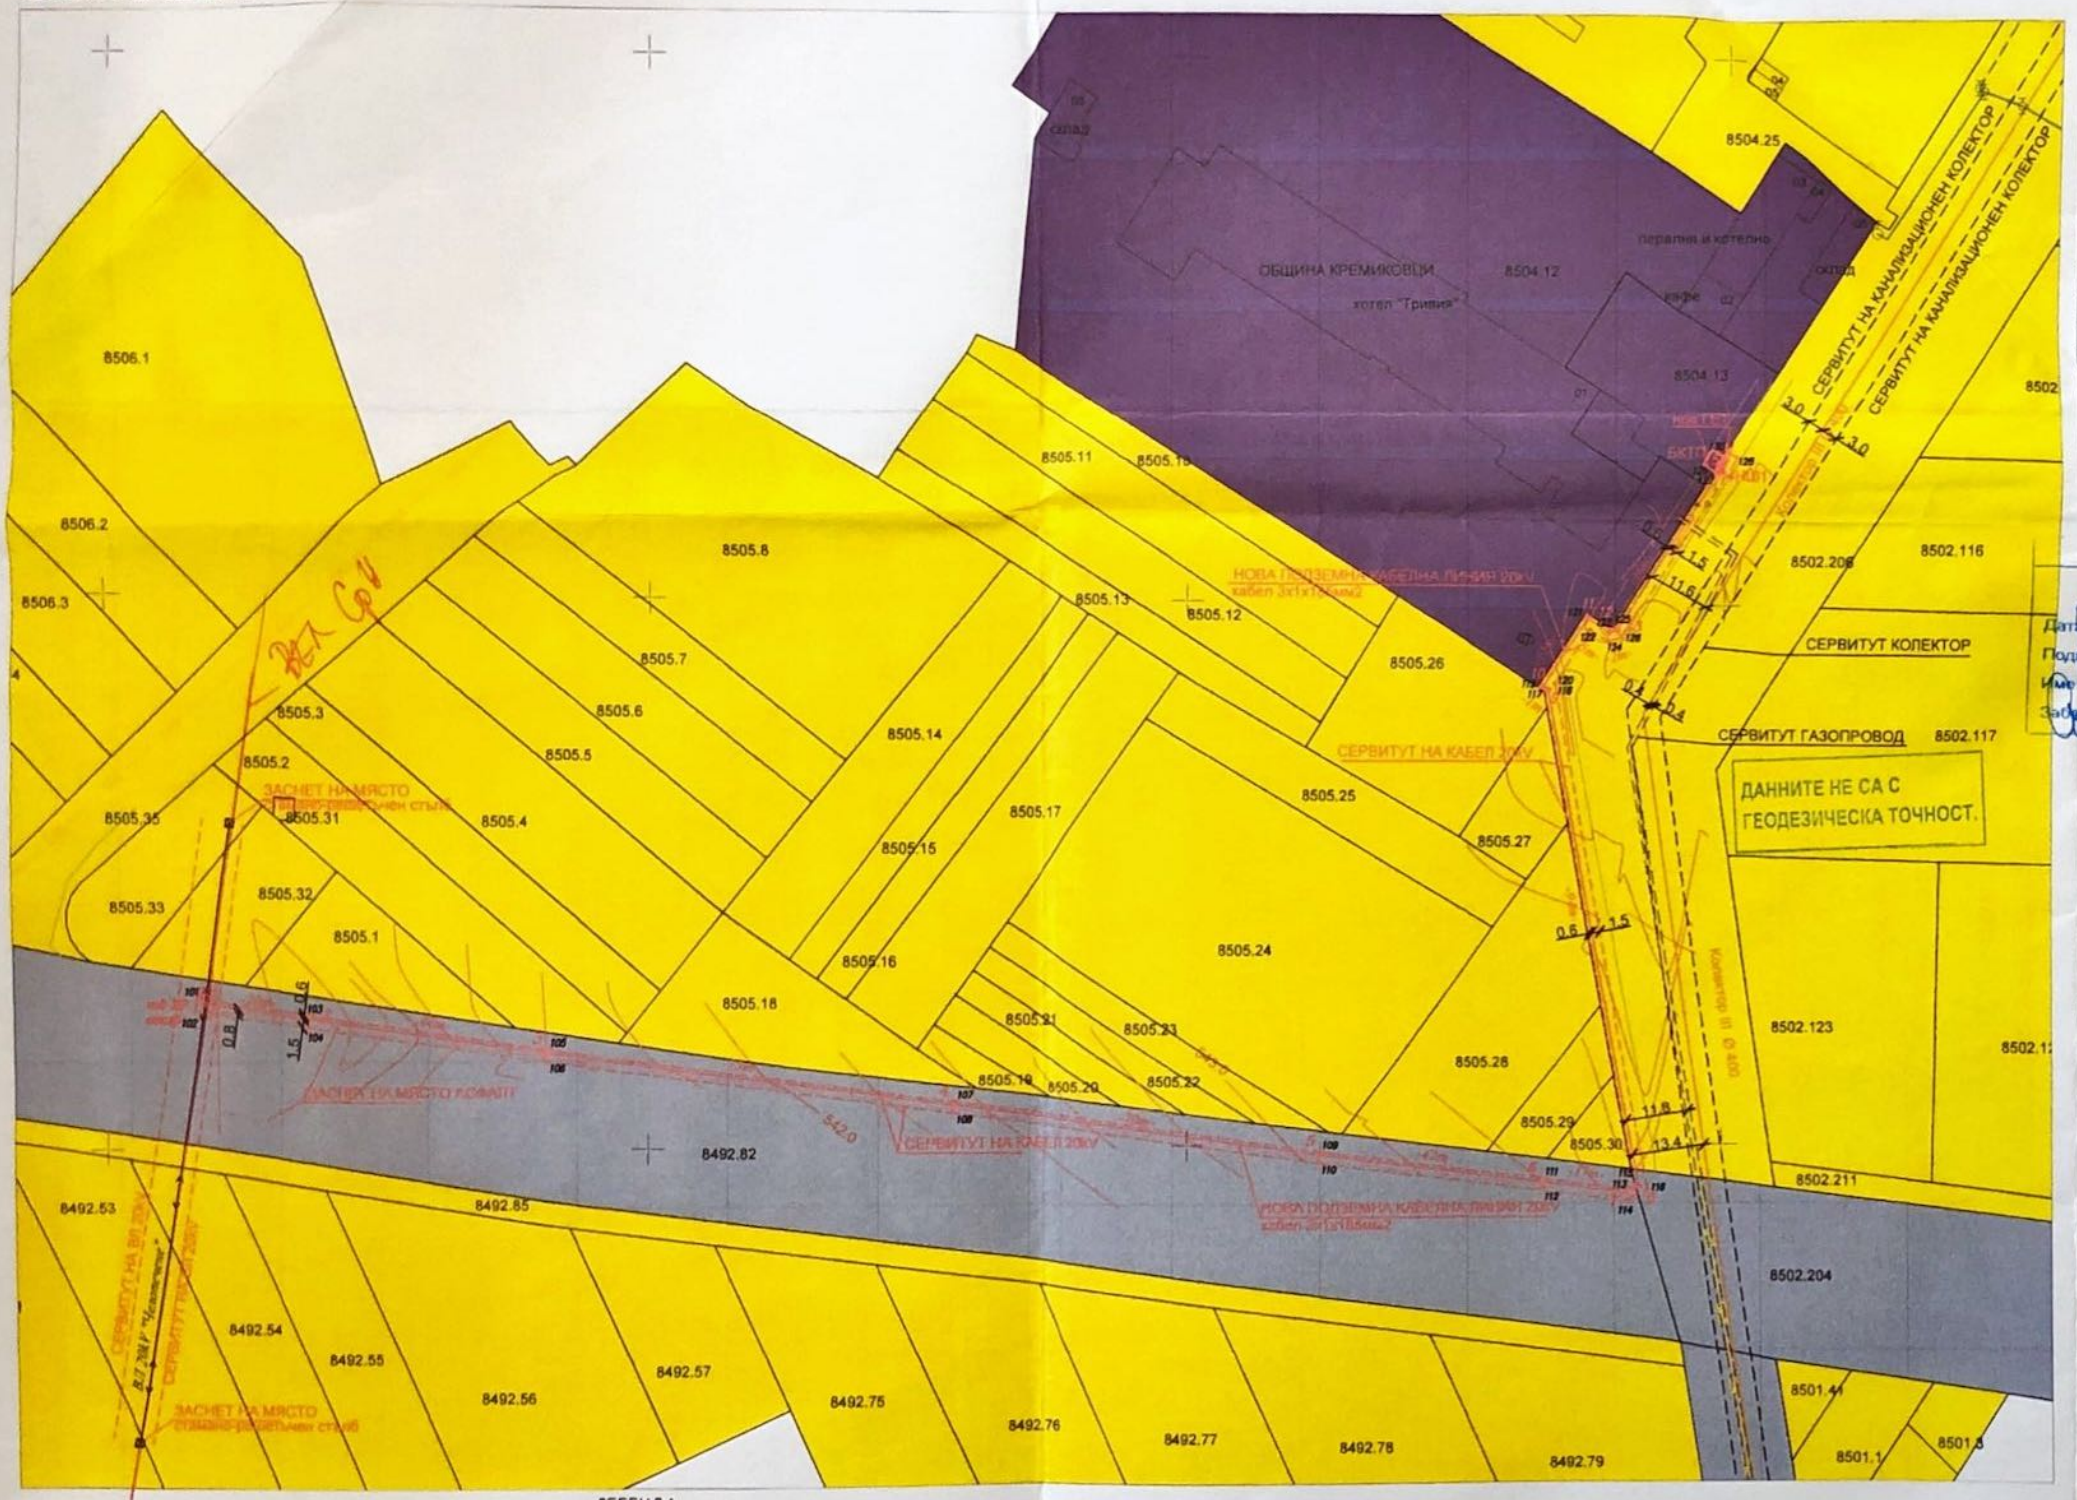

ЛЕГЕНДА:

- 🟪 Урбанизирана територия
- ▨ Трирория на транспорта
- 🟨 Земеделска територия

- имоти по КККР
- съществуваща въздушна линия 20kV
- съществуваща въздушна линия 110kV или 400kV
- СЕРВИТУТ на съществуваща техническа инфраструктура
- 1 точка по оста на трасето
- НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV
- 101 точка по сервитута
- СЕРВИТУТ НА КАБЕЛ 20kV
- ⊕ НОВ ЖР СТЪЛБ
- Газопровод
- Отвеждащ канализационен колектор
- Водопровод въведен в експлоатация
- Водопровод с неизяснен статут
- Спирателен кран
- Пожарен хидрант

ЗАБЕЛЕЖКА:
Предвидения сервитут на подземната кабелна линия 20 kV е широчина 0.60 м. на на 2.00 м., съгласно Наредба №16/9 юни 2016г. за сервитутите на енергийните обекти, чл.7 (2) С подробния устройствен план за изграждане или разширение на енергиен обект могат да се установяват и по-малки от определените в приложения № 1, 2, 3 и 3а минимални размери на сервитутната зона, по преценка на титуляря на сервитутните права или при наличие на техническа невъзможност, доказана с проекта.

Парцеларен план за отвеждащи канализацинени колектори, външни електропроводи и електрозахранване 1 етап и за регионална помпена станция с път до нея на р. Лесновска в р-н на Долно Богоров одобрен с Решение 636 по протокол 98 от 06.10.2011г. на СОС

Посочените елементи от водопроводната мрежа са съгласно скица от Софийска вода издадена по вх.№ТУ-203/12.01.2024г.

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР
по оста на трасето
Координатна система: БГС 2005

№	X(m)	Y(m)
1	4735426.64	334817.85
2	4735423.96	334837.33
3	4735417.88	334881.40
4	4735407.63	334955.77
5	4735398.10	335024.68
6	4735392.89	335066.31
7	4735390.73	335082.71
8	4735391.75	335084.59
9	4735484.27	335067.25
10	4735484.86	335066.30
11	4735497.38	335074.43
12	4735494.80	335078.45
13	4735495.25	335080.08
14	4735525.56	335099.30
15	4735526.04	335098.53

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР
на чупките на сервитута
Координатна система: БГС 2005

№	X(m)	Y(m)
101	4735427.46	334816.46
102	4735425.36	334816.14
103	4735424.56	334837.41
104	4735422.48	334837.13
105	4735418.48	334881.48
106	4735416.40	334881.19
107	4735408.23	334955.85
108	4735406.15	334955.56
109	4735398.70	335024.76
110	4735396.62	335024.47
111	4735393.47	335066.43
112	4735391.39	335066.14
113	4735391.35	335082.60
114	4735389.18	335083.01
115	4735392.07	335083.92
116	4735390.96	335086.26
117	4735483.90	335066.71
118	4735485.20	335068.61
119	4735484.68	335065.46
120	4735485.33	335068.40
121	4735498.20	335074.25
122	4735495.31	335074.87
123	4735495.45	335078.55
124	4735493.18	335078.21
125	4735495.77	335079.70
126	4735494.07	335080.87
127	4735524.36	335097.84
128	4735526.96	335101.73
129	4735524.54	335097.56
130	4735528.14	335099.87

ЕРМ Запад ЕАД № 10.012
СЪГЛАСУВАНО
Дата: [illegible].06.2024 [redacted]
Подпис: [redacted]
Име: [illegible]
Забележка: Отказва се ПУП парцеларен план

Всички засегнати от Вашето съоръжения подземни и надземни ел.съоръжения да бъдат изместени по ПСД, предварително съгласувани с нас, от и за сметка на инвеститора съгласно чл. 73 ал.1 от ЗУТ.

ЕРМ ЗАПАД
гр. София 1784 бул. „Цариградско шосе" № 159

Възложител: ....
"Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД

1 Възложител
Печат Главен архитект
на Столична община

ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура

Кабел 20kV, Нов БКТП до 800kVA, в ПИ с идентификатор 68134.8504.13 и външно ел.захраване с кабел 1kV на административна сградата на район Кремиковци-източната част от масивна сграда север, находяща се на Челопешко шосе 267,ПИ 68134.8504.12, район Кремиковци

Име на чертежа:
ПУП-ПП

2 Обект

Част			
Мащаб	1:1000	Дата	04.2024
Фаза	ОП	Лист	1/1

Координатна система БГС 2005
Височинна система Балтийска

3 Ревизия	Основание
02	
01	
00	

4 проектант: *"КАЛИОПА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД*

Печат

5	Име	Подпис
Проектант	инж.Г.Вуков	[redacted]
Р-л проект		
Съгласували		
Ел.	инж.К.Кочилов	[redacted]

7 Одобрил

8 Одобрил

6 Име файл
Инвентарен номер/QR код