



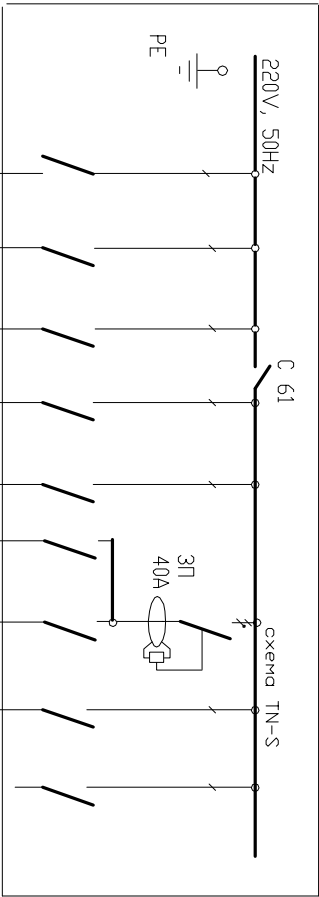

Токов кръг	Вход	1	2	3	4	5	6	7	8
Консуматор	от ел. осв.	деж. осв.	освет. ление деца	освет. ление деца	конт.	конт.	Традон-резерв	резерв	ва
тип	C 61	C 61						C 61	C 61
Вл. А	32	10	10	10	10	16	16	10	16
Захр. кабел	3x10	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x4	3x4	3x2,5	
T2	Pn /kW/	0.11	0.33	0.97	0.97	2.25	2.25	0.3	
	Pоб /kW/	5.9 ke=0.7 Pr=4.2kW							

Забележка:

- Ел. таблото е тип апартаментно, с остъклена вратичка.
- Степен на защита – IP21.
- Вход и изводи – отгоре.
- След приключване на работния ден да се изключва работния прекъсвач при авария или ремонт – и главния
- На посочените токови кръгове да се монтира дефектно-токова защита с ток на задействане 30mA, работеща на електромеханичен принцип

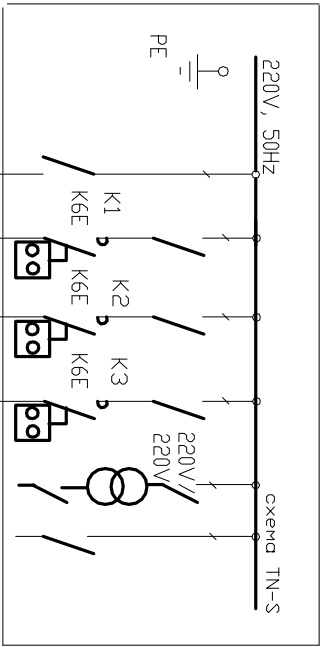


Токов кръг	Вход	1	2	3	4	5
Консуматор	от вент.1 радон	вент.2 радон	вент.3 радон	тр-р оп. нагр.	резерв	ва
тип	C 61	C 61				
Вл. А	16	6	6	6	10	10
Захр. кабел	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		
Традон	Pn /kW/	0.1	0.1	0.1		
	Pоб /kW/	0.3				

Забележка:

- Ел. таблото е метален шкаф за монтаж на стена
- Степен на защита – IP21.
- Вход и изводи – отгоре.

ВЕНТИЛАТОР 3		ВЕНТИЛАТОР 2		ВЕНТИЛАТОР 1	
Пуск	Роботи	Пуск	Роботи	Пуск	Роботи
ръчен режим		ръчен режим		ръчен режим	

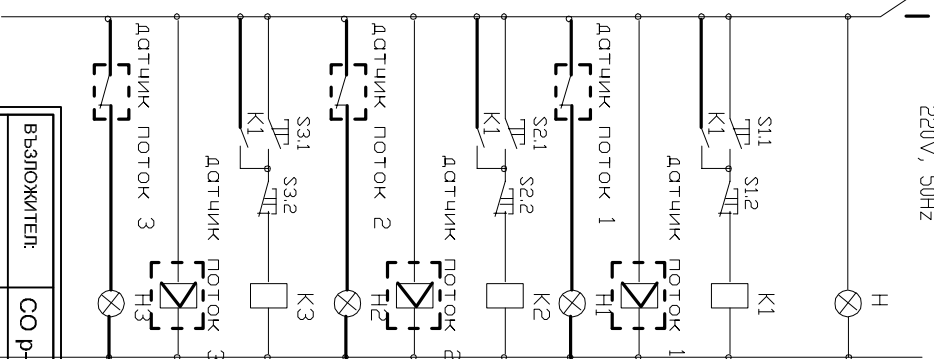

Възложител:	СО РН КРЕМИКОВЦИ		
Обект:	ДЕТСКА ГРАДИНА УПИ I 288,289,291,292, кв.1 по плана на кв. КРЕМИКОВЦИ, гр. СОФИЯ		
Чертж:	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА Т2, ТР		
Част:	ЕЛЕКТРО		
ФАЗА:	РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ПРОЕКТАНТ:	инж. Лили Илиева		
СЪГЛАСУВАЛИ:			M 1:100
АРХИТЕКТУРА	арх.Димчо Чупов		
КОНСТРУКЦИИ:	инж. Лазар Друнчипов		МАРТ 2014
ТЕХНОЛОГИИ:	инж.техн. Рафаел Рафаилов		
ЕЛЕКТРО:	инж. Лили Илиева		ЧЕРТЕЖ 9/13
ВИК:	инж. Марга Провава		
ОВК:	инж. Ангелина Вулашинова		SES_RP_A_01
ГЕОДЕЗИЯ:	инж. Пенчо Николевски		
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ:	л.арх. Ивайло Гогов		
ПОЖАРОИЗВЕСТИ:	инж. Крассимир Георгиев		REV_0
Този чертеж да се третира в съответствие с нормите за авторско право и договореностите между участниците в инвестиционния процес.			