
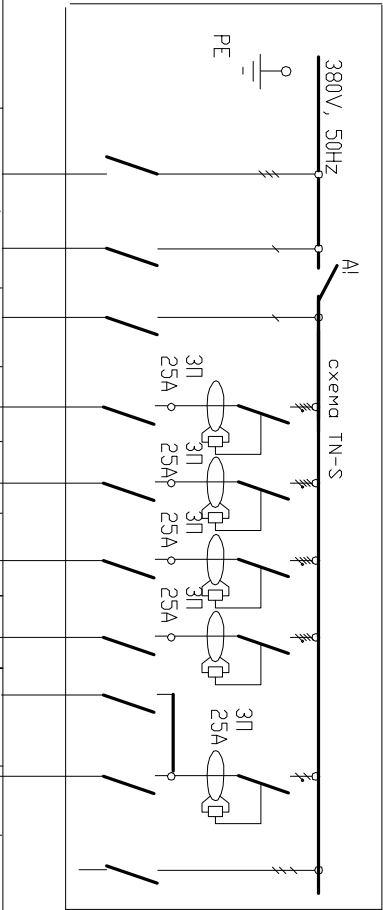






Токъв кръг	Вход	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Консуматор	от ГТ	дек. осв.	пер. осв.	пер. осв.	сумил-сумил нр	сумил-сумил нр	г.л. мсца	кон-ткати	резер вд	
Защита	тип	AI,160A	C 6I	C 6I	C 63	C 63	C 63	C 6I	C 6I	C 63
	Вл. А	100	10	10	16	16	16	16	16	16
Захр. кабел		3x35+16	3x1,5	3x1,5	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	3x4	3x2,5
	Рн /кв/		0,1	0,4	5,5	5,5	6,5	6,5	2	0,5
Терминал	Роб	27кW ke=0,7 18,9кW								

Забележка:

- Ел. табло̀то е метален шкаф , за монтаж на стена.
- Степен на защита – IP21.
- Вход и изводи – отгоре.
- След приключване на работния ден да се изключва работния прекъсвач а при авария или ремонт – и главния
- На посочените токови кръгове да се монтира деректно-токова защита с ток на задействане 30mA, работеща на електромеханичен принцип

взложител:	СО р-н КРЕМИКОВЦИ		
обект:	ДЕТСКА ГРАДИНА УПИ III 593 за детска градина, кв.22 по плана на кв. СЕСЛАВЦИ, гр. СОФИЯ		
чертеж:	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА ТП		
част:	ЕЛЕКТРО		
фаз:	РАБОТЕН ПРОЕКТ		
проектант:	инж. Лили Илиева		M 1:100
съгласували:			
архитектура	арх. Димчо Чупов		
конструкции:	инж. Иван Алексиев		МАРТ 2014
технология:	инж.техн. Рафаел Рафаилов		
електро:	инж. Лили Илиева		ЧЕРТЕЖ 7/10
в/к:	инж. Маргарит Прова		
овк:	инж. Ангелина Букалинова		SES_PR_A.01
геодезия/г:	инж. Пенчо Николов		
озеленяване:	л.арх. Надежда Пандева		
покаро/звест:	инж. Красимир Георгиев		REV_0
поливна инст:	инж. Анастас Караджиев		
Този чертеж да се прилага в съответствие с изданието за авторско право и деномванията между участниците в инвестиционния процес.			